


ANEXO 17 - 07





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS
INCÊNDIO

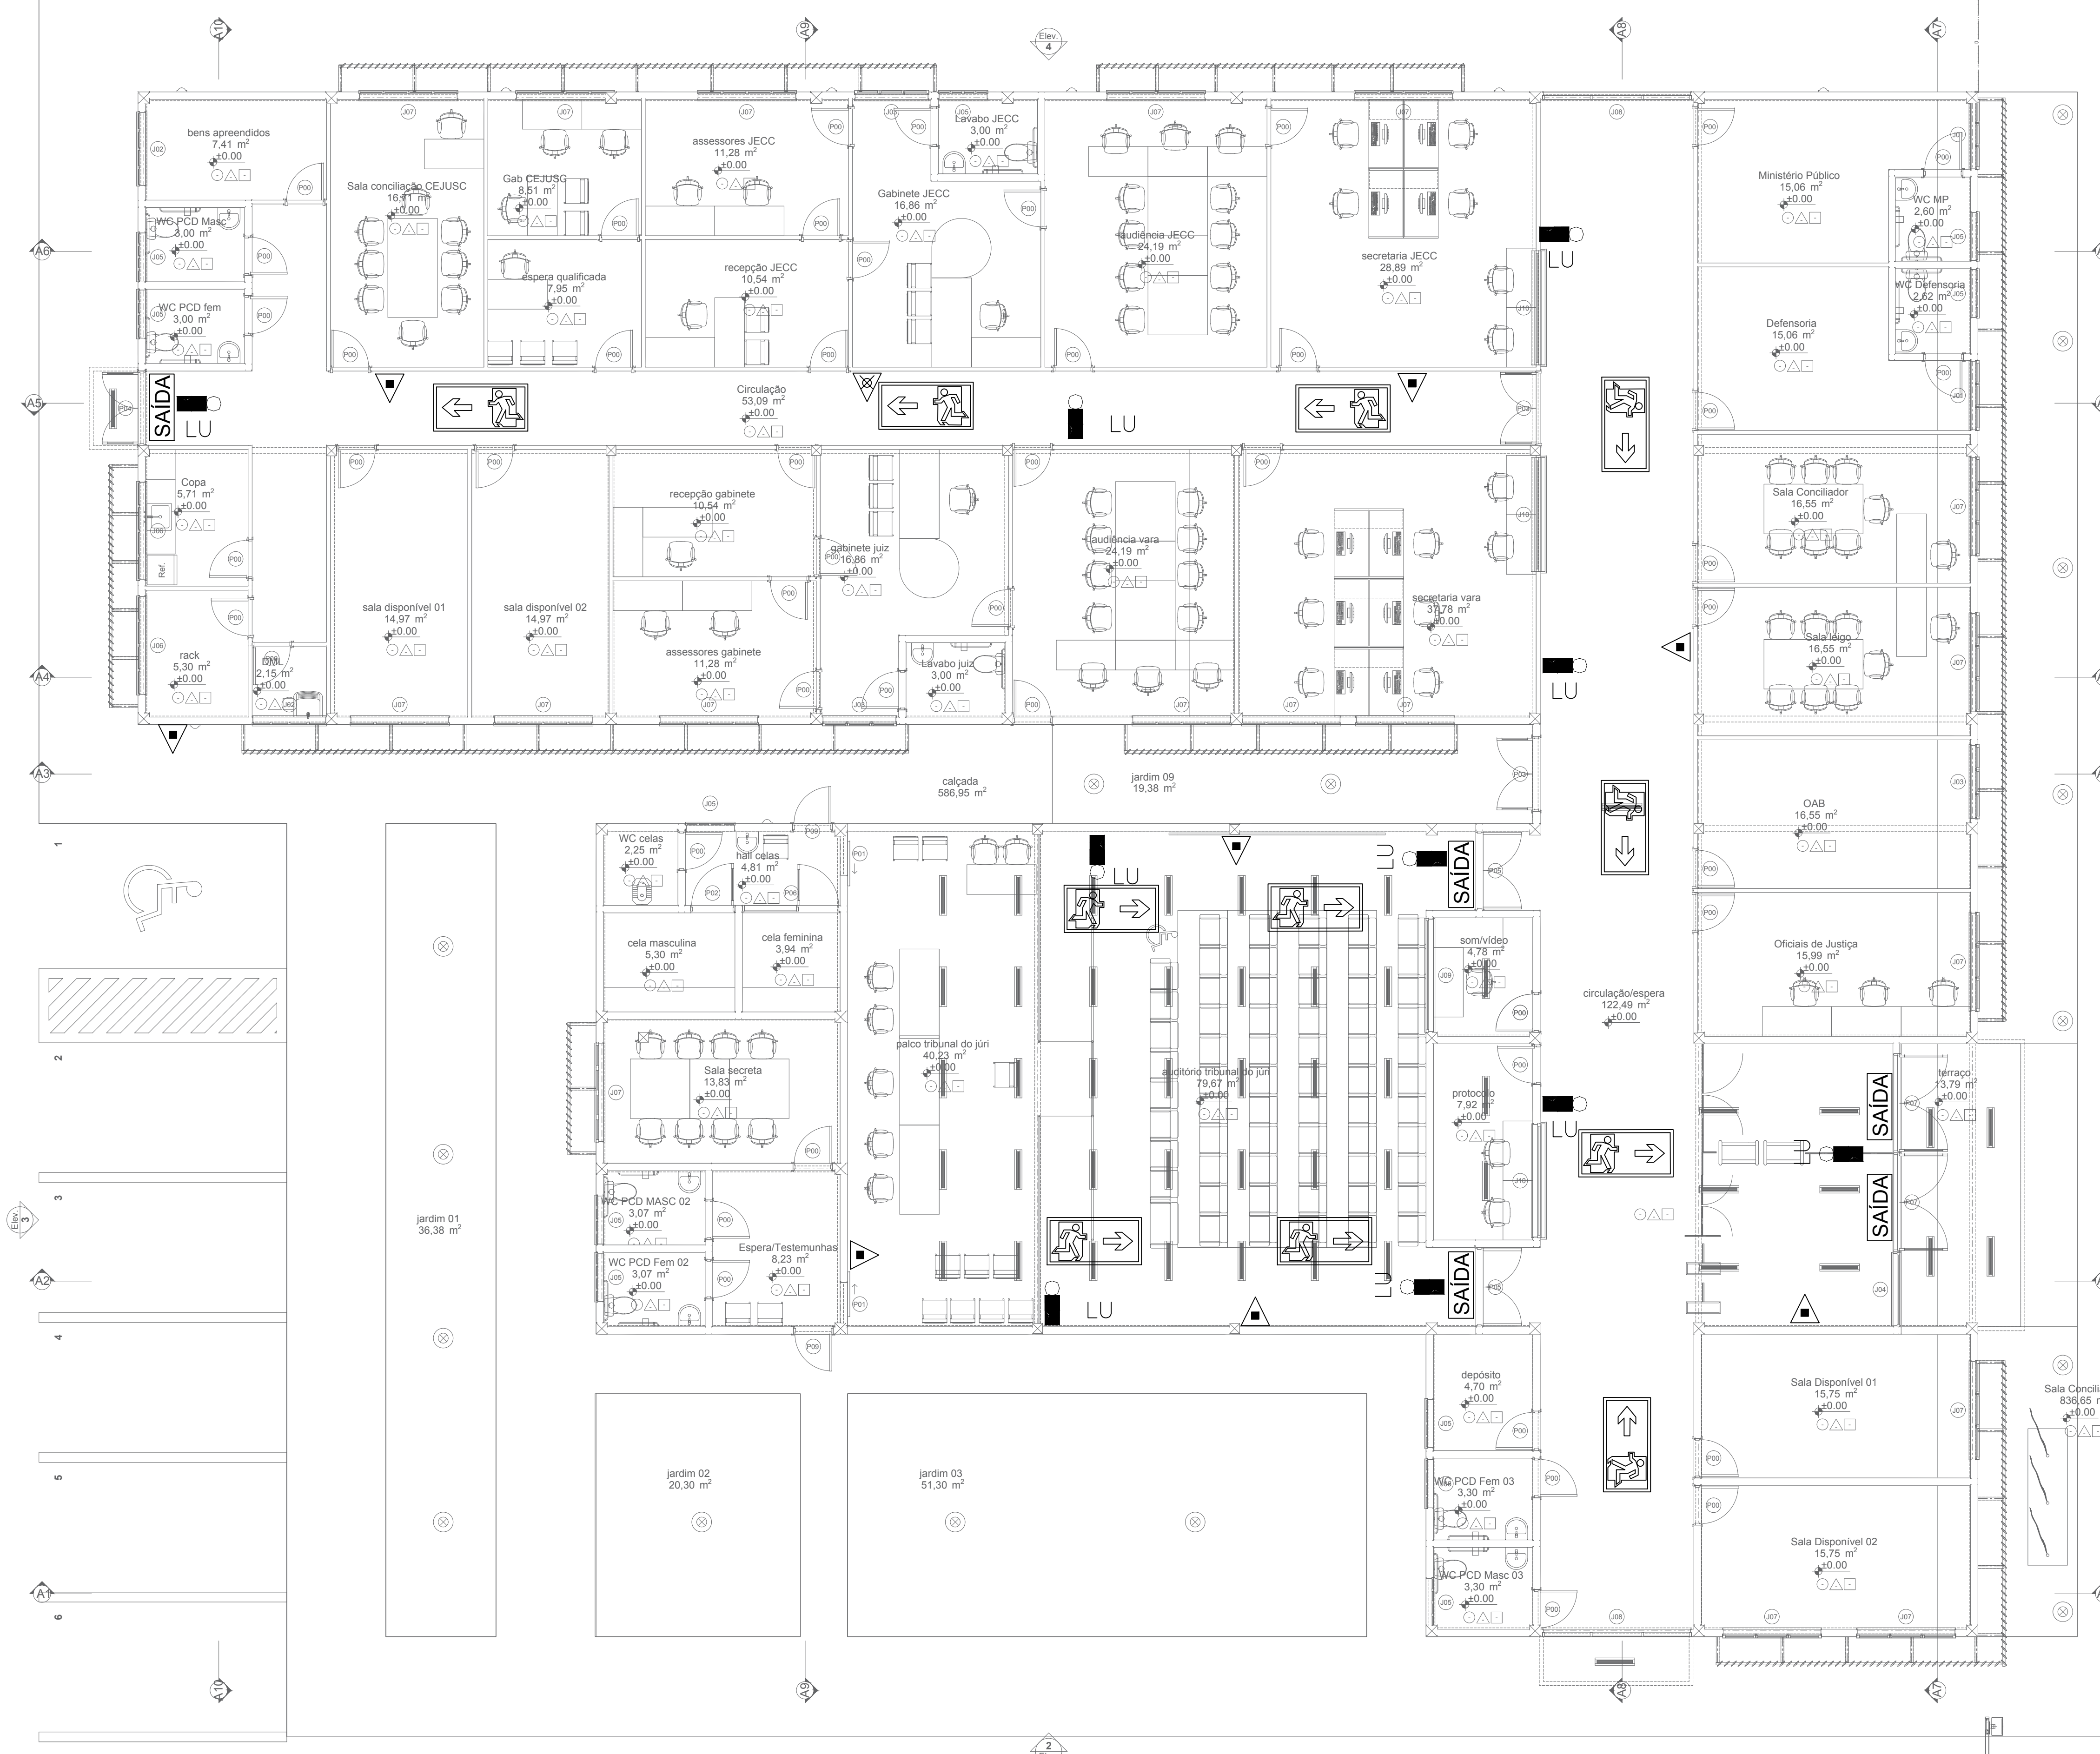

- ### NOTAS
- 01 TODOS OS DETALHES DE MONTAGEM INDICADOS NA PLANTA DEVERÃO SER OBSERVADOS E SEGUIDOS, MANTENDO-SE ASSIM UM PADRÃO DE INSTALAÇÃO DE ACORDO COM O PROJETADO, GARANTINDO A SEGURANÇA E FUNCIONALIDADE DAS INSTALAÇÕES;
 - 02 BITOLA DOS TUBOS CONFORME INDICADO NO PROJETO;
 - 03 A TUBULAÇÃO APARENTE DEVE SER EXECUTADA EM TUBOS AÇO CARBONO ASTM A53;
 - 04 AS TUBULAÇÕES APARENTE DEVE TER PROTEÇÃO NA COR VERMELHA SEGURANÇA;
 - 05 A TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA DEVE SER EXECUTADA EM TUBOS PEAD;
 - 06 A TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA DEVE SER INSTALADA A UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 600mm;
 - 07 ONDE HOUVER TRAVESSIA DE VEÍCULOS A TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA DEVE SER ENVELOPADA EM CONCRETO;
 - 08 QUALQUER DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVAILERÁ O VALOR DA COTA;
 - 09 VÁLVULAS DE RETENÇÃO E REGISTROS DE PARAGEM DEVEM SER PINTADOS NA CO AMARELA;
 - 10 TODAS AS ESCADAS DEVEM SER DOTADAS DE PISOS ANTIDERRAPANTES, E QUE PERMANEÇAM ANTIDERRAPANTES COM O USO;
 - 11 TODAS AS LUMINÁRIAS DE EMERGENÇA DEVERÃO SER TRAVADAS DE FORMA A IMPEDIR QUADE ACIDENTAL;
 - 12 PREVER INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGENÇA (CIRCULO OU TRIANGULO MAIS PRÓXIMO);
 - 13 TODOS OS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS LOCALIZADOS EM ÁREAS EXTERNAS DEVEM SER PROTEGIDOS

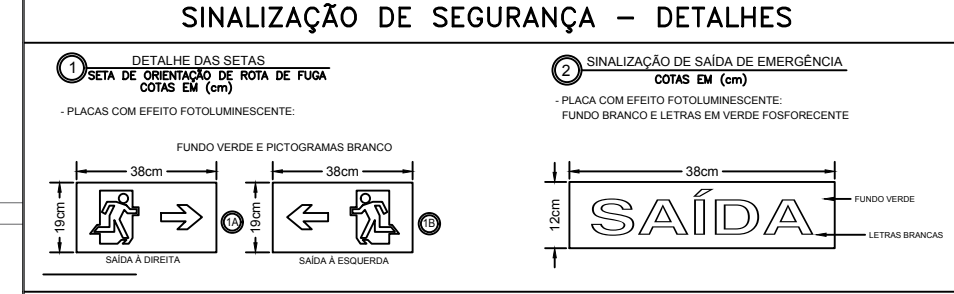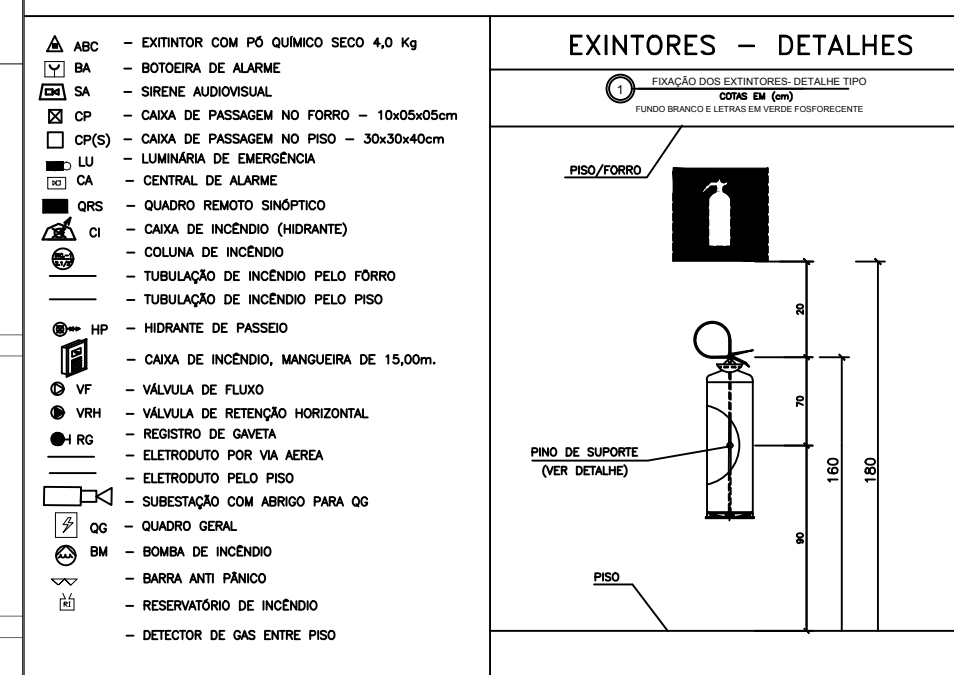

AB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA ME
 Rua Sete de Setembro, 1031 - Centro/Norte
 Teresina - PI - CEP 64.000-210
 abprojetoconsultoria@gmail.com
 CMC nº 202527-2


PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

Objeto: **FÓRUM E JECC JUIZ ALBERTO VERAS DA COMARCA DE JOSÉ DE FREITAS**



Endereço: **Rodovia PI-113, José de Freitas-PI**

Responsável Técnico: **Jean Carlos Rodrigues de Brito - Engenheira Civil - CREA/PI 190590144-5**

Op. de CAD: **Jean Carlos** | Data: **Março/20** | Escala: **1/100** | Revisão: **1/2**

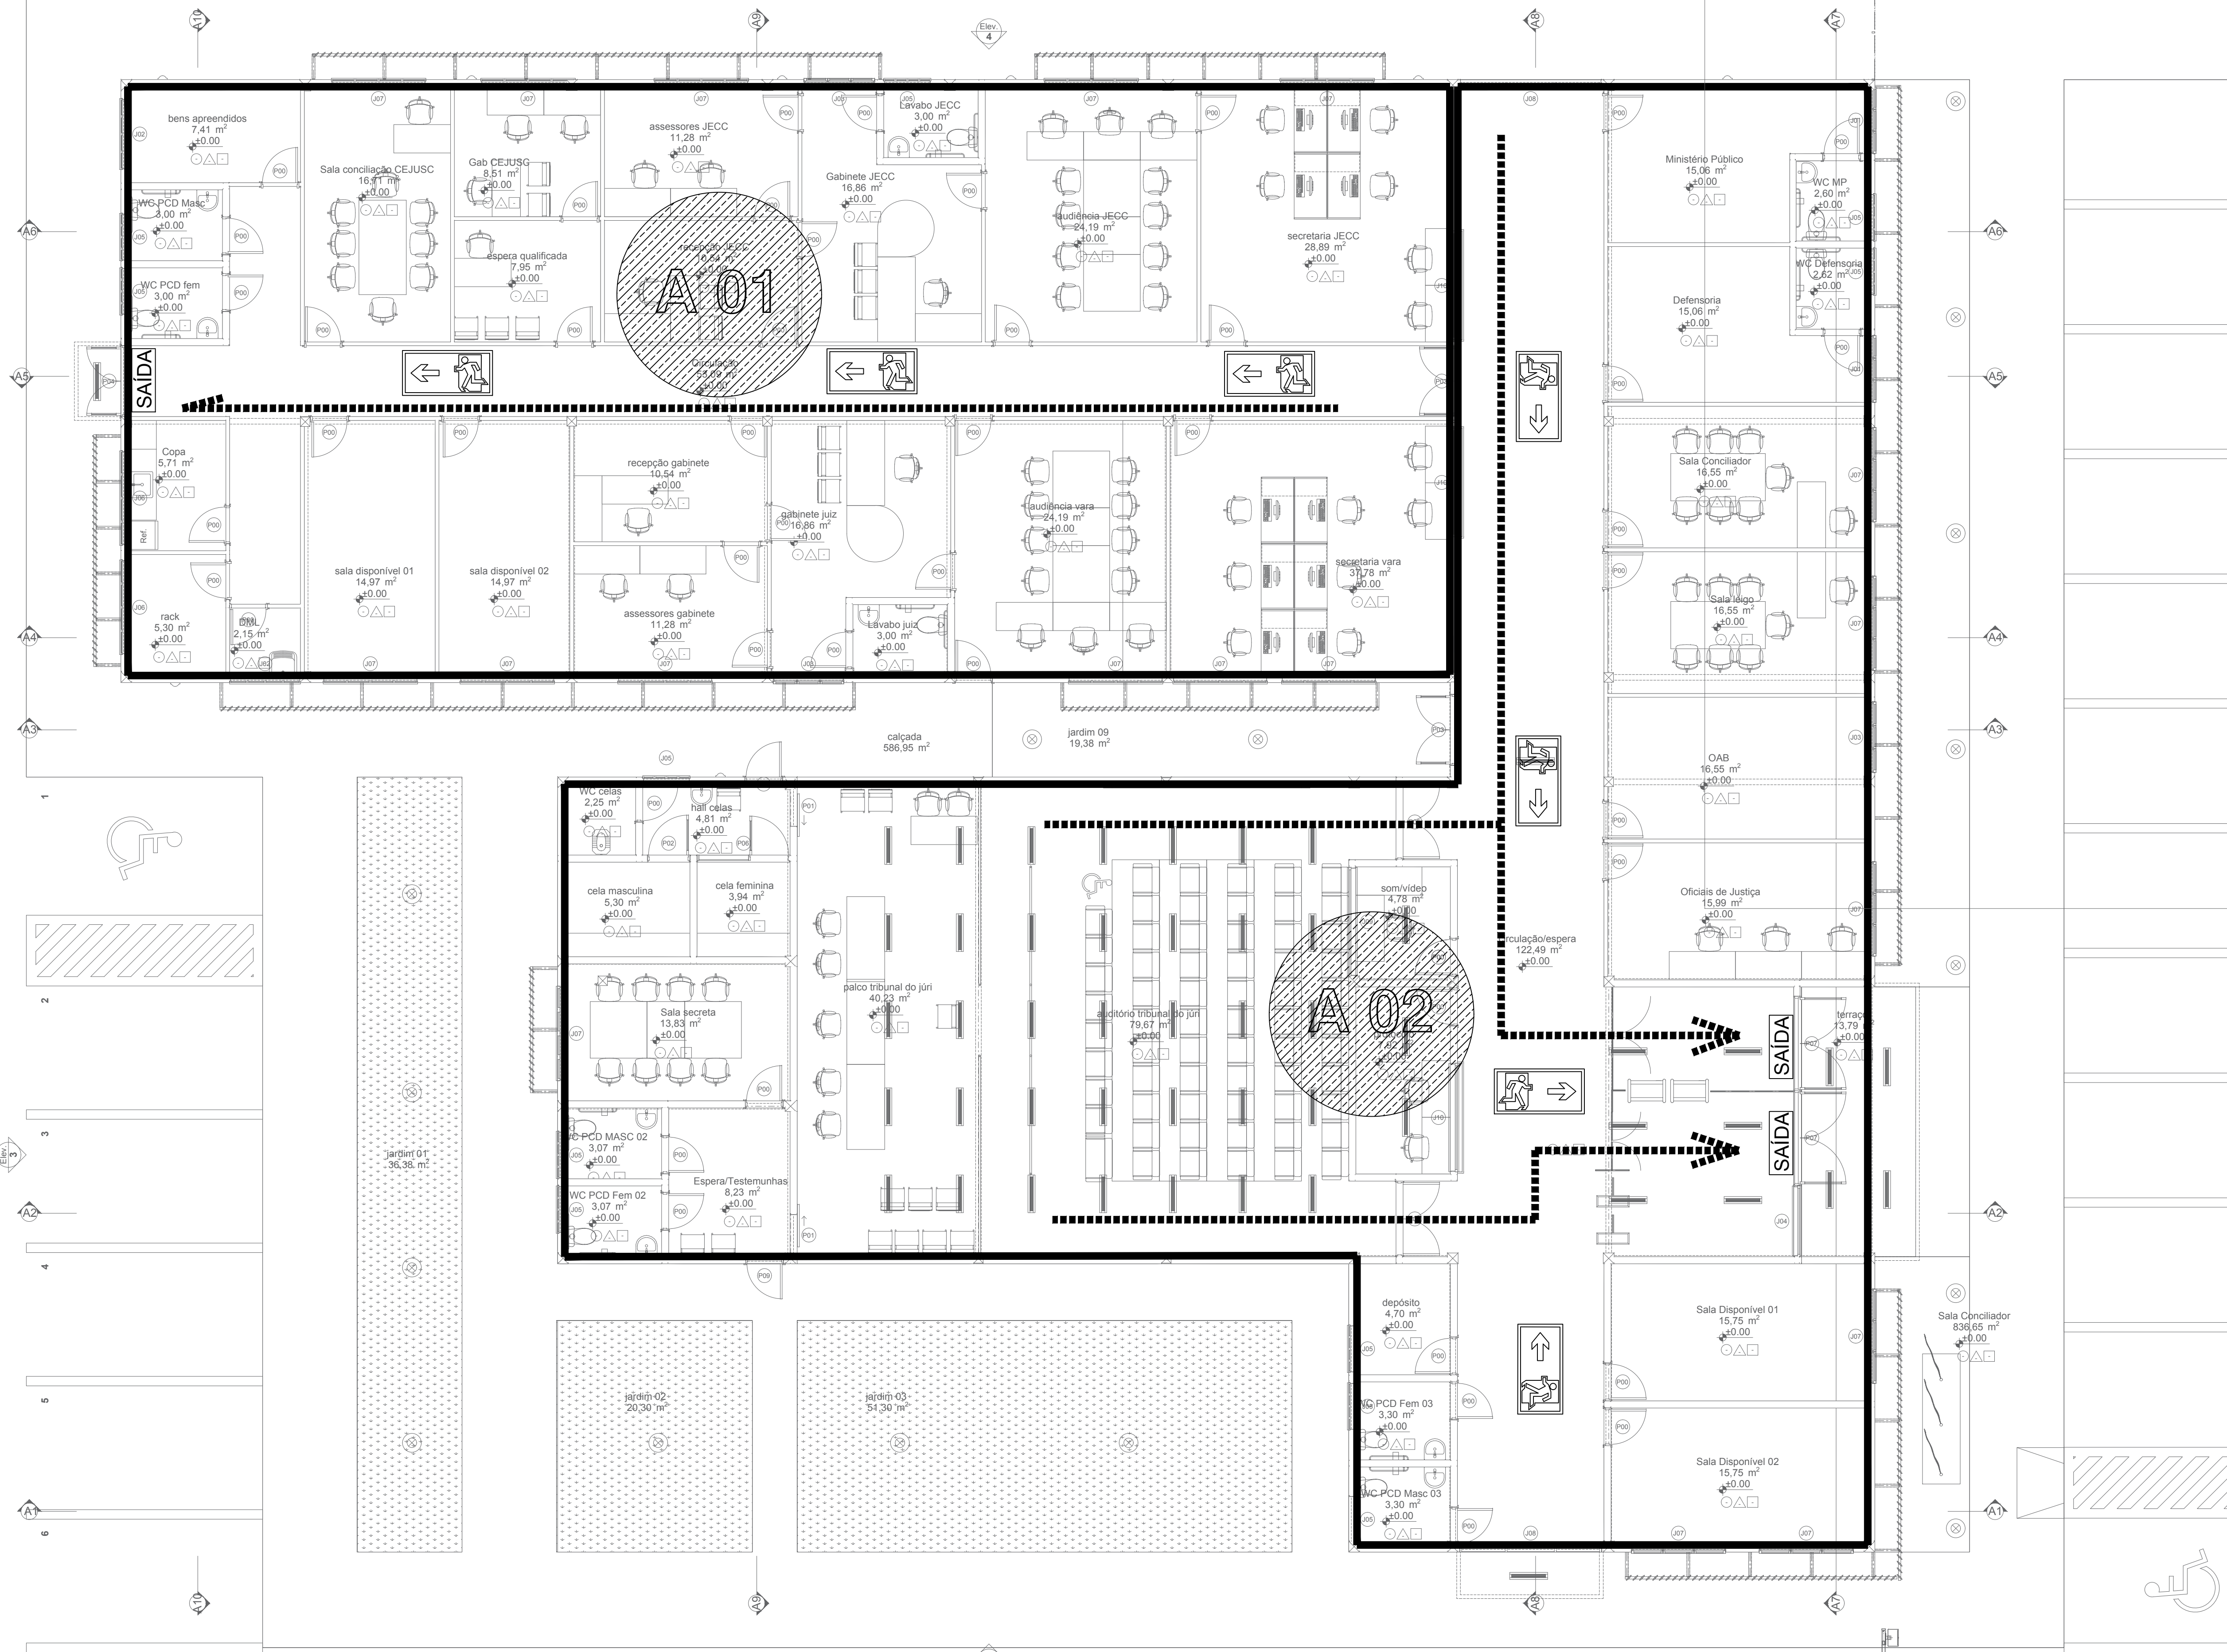

- ### NOTAS
- 1) TODOS OS DETALHES DE MONTAGEM INDICADOS NA PLANTA DEVERÃO SER OBSERVADOS E SEGUIDOS, MANTENDO-SE ASSIM UM PADRÃO DE INSTALAÇÃO DE ACORDO COM O PROJETADO, GARANTINDO A SEGURANÇA E FUNCIONALIDADE DAS INSTALAÇÕES;
 - 2) BITOLA DOS TUBOS CONFORME INDICADO NO PROJETO;
 - 3) A TUBULAÇÃO APARENTE DEVE SER EXECUTADA EM TUBOS AÇO CARBONO ASTM A53;
 - 4) AS TUBULAÇÕES APARENTES DEVEM TER PROTEGIMENTO NA COR VERMELHO SEGURANÇA;
 - 5) A TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA DEVE SER EXECUTADA EM TUBOS PEAD;
 - 6) A TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA DEVE SER INSTALADA A UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 600mm;
 - 7) ONDE HOUVER TRAVESSIA A TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA DEVERÁ SER ENVELOPADA EM CONCRETO;
 - 8) QUALQUER DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVAILERÁ O VALOR DA COTA;
 - 9) VÁLVULAS DE RETENÇÃO E REGISTROS DE PARAGEM DEVEM SER PINTADOS NA CO AMARELA;
 - 10) TODAS AS ESCADAS DEVEM SER DOTADAS DE PISOS ANTIDERRAPANTES, E QUE PERMANEÇAM ANTIDERRAPANTES COM O USO;
 - 11) TODAS AS LAMINAS DE EMERGÊNCIA DEVEM SER TRAZIDAS DE FORMA A IMPEDIR QUADEA ACIDENTAL;
 - 12) PREVER INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO DAS LAMINAS DE EMERGÊNCIA (CORRIDA OU TRAZIDAS MAIS PRÓXIMO);
 - 13) TODOS OS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS LOCALIZADOS EM ÁREAS EXTERNAS DEVEM SER PROTEGIDOS

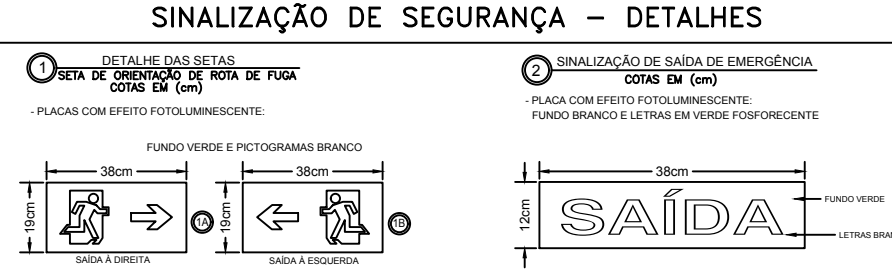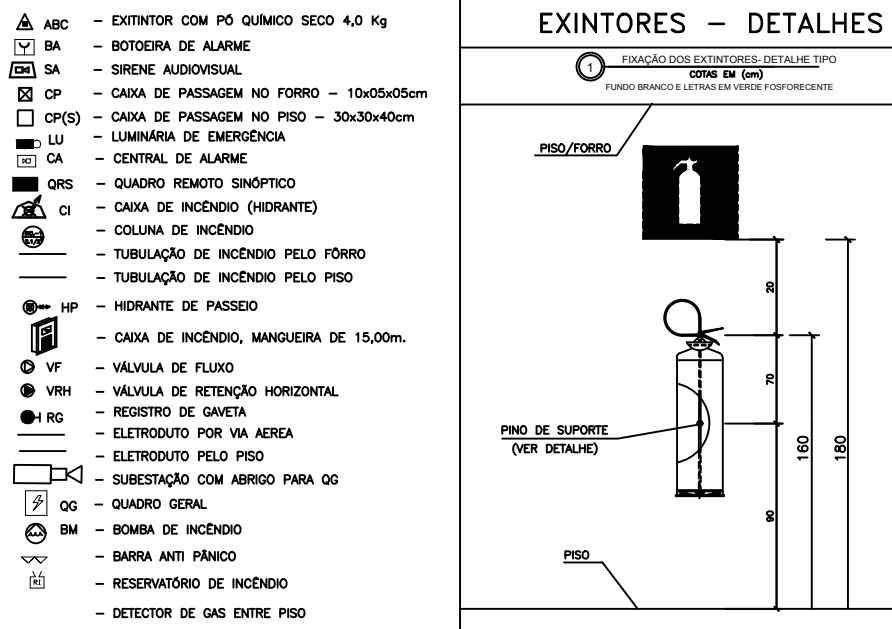

PLANTA DE SETORES

| SETOR | NOME | QUANTIDADE |
|-------|-------------------------|------------|
| 01 | AUDIÊNCIA E SECRETARIAS | 348,22 m² |
| 02 | JURI E ADMINISTRAÇÃO | 694,29 m² |

PLANTA SETORES

AB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA ME
 Rua Sete de Setembro, 1031 - Centro/Norte
 Teresina - PI - CEP 64.000-210
 abprojetoconsultoria@gmail.com
 CMC nº 202527-2

PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

Objeto: **FÓRUM E EJC JUIZ ALBERTO VERAS DA COMARCA DE JOSÉ DE FREITAS** | Endereço: Rodovia PI-113, José de Freitas-PI

Responsável Técnico: **Jean Carlos Rodrigues de Brito - Engenheiro Civil - CREA/PI 190590144-5**

Op. de CAD: **Jean Carlos** | Data: **Março/20** | Escala: **1/100** | Revisão: **2/2**